PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS PEI-PFOT-182 REFERENTE A LA LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN LEAT 220 kV ATANZÓN - ARDOZ REE 220, EN SUS TRAMOS APOYO 57 - APOYO 121, Y APOYO 157 - SET ARDOZ REE 220.

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

BLOQUE I. DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA

ANEXO II. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

TÉRMINOS MUNICIPALES DE ANCHUELO, VILLABILLA, SAN FERNANDO DE HENARES Y TORREJÓN DE ARDOZ.

COMUNIDAD DE MADRID

IGNIS

JULIO 2025

RH ESTUDIO


ANEXO II. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Ortofotografía de la ubicación del tramo L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 57- Ap 121) Fuente: Google Earth Pro.



Ortofotografía de la ubicación del tramo L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 157- ST Ardoz REE) Fuente: G.Earth Pro.

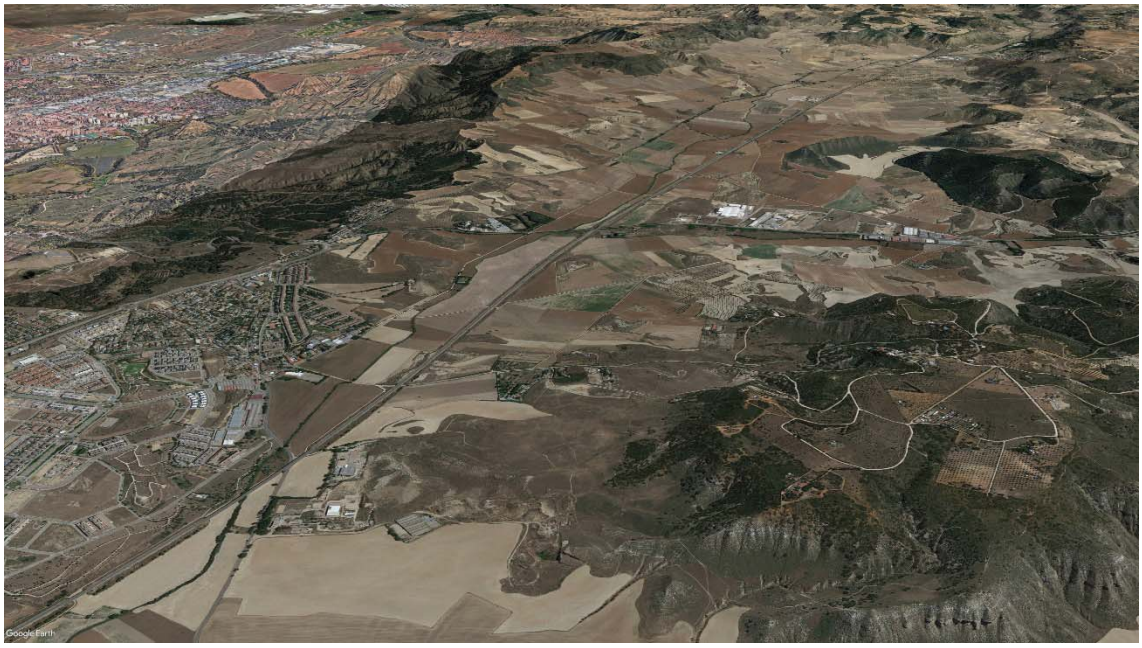

Entorno del tramo L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 57- Ap 121) Fuente: Google Earth Pro.



Entorno del tramo L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 157- ST Ardoz REE) Fuente: Google Earth Pro.



Entorno del apoyo nº 101 del tramo L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 57- Ap 121). Vista orientada a este



Entorno del apoyo nº 107 del tramo L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 57- Ap 121). Vista orientada a oeste



Entorno del apoyo nº 108 del tramo L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 57- Ap 121). Vista orientada a este



Entorno del apoyo nº 116 del tramo L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 57- Ap 121). Vista orientada a oeste



Entorno entre los vértices nº 3 y 4 del tramo soterrado L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 157- ST Ardoz REE)
Vista orientada a norte



Entorno entre los vértices nº 3 y 4 del tramo soterrado L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 157- ST Ardoz REE)
Vista orientada a sur



Entorno entre los vértices nº 6 y 7 del tramo soterrado L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 157- ST Ardoz REE) Vista orientada a noreste



Entorno entre los vértices nº 8 y 9 del tramo soterrado L/220kV ST Atanzón-ST Ardoz (Ap 157- ST Ardoz REE) a su llegada a la SET ARDOZ 220 REE Vista orientada a noreste