

# CONSIGNAS DE SEGURIDAD

Ubicación técnica:	VER ANEXO	Cuerpo metier	REGLAMENTACION
Equipo/familia :	VER ANEXO	Habilitaciones:	
Designación Equipo:	CONTENCION PRODUCTOS QUIMICOS		
Constructor:	VARIOS		
		EN PARADA	
N° Grupo de gamas:	A-32166	Núm.Intervinientes:	1
N° Contador de gama :	1	Unidad tiempos :	HORAS
Remplaza N° Contador :		Tiempos trabajo :	0,5
			1/8



## Seguridad

- Antes de ejecutar cualquier labor de mantenimiento, se deben evaluar los riesgos para adaptar los medios y la forma de trabajar acorde a la circunstancia para evitar posibles accidentes.
- El operario de mantenimiento estará provisto de los EPIs necesarios para los trabajos, estando estos en buen estado y bien colocados. Botas, guantes, gafas... y gorra chichonera, mascarilla, etc. si el tipo de intervención lo requiere.
- Toda intervención sobre una maquina, se hará con la instalación PARADA.
  - o En los trabajos sobre equipos con instalación neumática, se cortará la alimentación de aire en el conjunto FRL de entrada, cerciorándose de la ausencia de presión en el resto del circuito.
  - o En trabajos sobre equipos eléctricos, se cortará la alimentación eléctrica de la maquina y se comprobara la ausencia de tensión antes de cualquier intervención.
- Si para realizar una intervención es necesario suprimir o desplazar alguna protección, esta será repuesta nuevamente antes de poner en marcha la instalación.
- Para evitar la puesta en marcha de la instalación cuando se están realizando trabajos de mantenimiento, se instalará un mecanismo cerrojeable que anule la posibilidad de puesta en marcha, un cartel indicando que se están realizando labores de mantenimiento y si fuera necesario, quitar elementos (como fusibles) que eviten la puesta en funcionamiento. En caso de trabajar dentro de un islote, cada operario que entre a realizar labores de mantenimiento, deberá colocar su llavero identificativo en la puerta, indicando así su presencia y evitando el cierre de la puerta de la instalación.
- En el uso de escalera, se tendrá muy en cuenta el estado general de la misma. Solo podrá subirse a la escalera un operario. Nunca se utilizaran los últimos peldaños. Si fuera necesario más altura, se utilizará una escalera más alta. Si por circunstancias de la intervención no fuera posible el uso de una escalera mayor y la cintura quedara por encima de la escalera, será necesario el uso de arnés.
- Para trabajos sobre vigas y en altura, será imperativo utilizar arnés, colocando la fijación por encima siempre de la línea de vida.
- Para trabajos de limpieza o soplado se utilizará mascarilla y gafas.



Indice :		Fecha		Redactor:		Validador		Validador	
----------	--	-------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

CPMA		UTC		PSA PEUGEOT CITROËN	
<b>GAMA CONTROL REGLAMENTARIO</b>					
Ubicación técnica:	<a href="#">VER ANEXO</a>			Cuerpo metier	REGLAMENTACION
Equipo/familia :	<a href="#">VER ANEXO</a>			Habilitaciones:	
Designación Equipo:	CONTENCION PRODUCTOS QUIMICOS				
Constructor:	VARIOS				
				EN PARADA	
N° Grupo de gamas:	A-32166			Núm.Intervinientes:	1
N° Contador de gama :	1	Ciclo :	1	Unidad tiempos :	HORAS
Remplaza N° Contador :		Unidad de ciclo:	AÑO	Tiempos trabajo :	0,5

**2/8**

## GAMA CONTROL REGLAMENTARIO.

**La realización de esta Revisión se realizará en todas las instalaciones enumeradas en este documento, incluyendo también las zonas de Carga/Descarga de los productos.**

### Puntos de revisión:

- Impermeabilización y estanqueidad del pavimento.
- Ausencia de líquidos en las zonas de retención.
- Respeto de las REGLAS DE COMPATIBILIDAD.
- Concordancia entre el volumen almacenado y el volumen de retención.
- Presencia de material absorbente y otros medios de contención.

Indice :		Fecha		Redactor:		Validador		Validador	
----------	--	-------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

CPMA

UTC

PSA PEUGEOT CITROËN

# GAMA CONTROL REGLAMENTARIO

Ubicación técnica:	VER ANEXO	Cuerpo metier	REGLAMENTACION
Equipo/familia :	VER ANEXO	Habilitaciones:	
Designación Equipo:	CONTENCION PRODUCTOS QUIMICOS		
Constructor:	VARIOS		
N° Grupo de gamas:	A-32166	Núm.Intervinientes:	1
N° Contador de gama :	1	Unidad tiempos :	HORAS
Remplaza N° Contador :		Tiempos trabajo :	0,5
Ciclo :	1	3/8	
Unidad de ciclo:	AÑO		



ALMACÉN DE RESIDUOS INDUSTRIALES  
NÚMERO DE INSTALACION: 826-E1306005  
EN PLANO: 1

DEPÓSITO GAS-OIL PARQUE VEHÍCULOS  
NÚMERO DE INSTALACION: 1063516  
EN PLANO: 2



DEPÓSITO UREA  
NÚMERO DE INSTALACION: 1219626  
EN PLANO: 3



Indice :	Fecha	Redactor:	Validador	Validador
----------	-------	-----------	-----------	-----------



CPMA

UTC

PSA PEUGEOT CITROËN

# GAMA CONTROL REGLAMENTARIO

Ubicación técnica:	VER ANEXO	Cuerpo metier	REGLAMENTACION
Equipo/familia :	VER ANEXO	Habilitaciones:	
Designación Equipo:	CONTENCION PRODUCTOS QUIMICOS		
Constructor:	VARIOS		

EN PARADA

N° Grupo de gamas: A-32166

N° Contador de gama : 1

Remplaza N° Contador :

Ciclo : 1

Unidad de ciclo: AÑO

Núm.Intervinientes: 1

Unidad tiempos : HORAS

Tiempos trabajo : 0,5

4/8



DEPÓSITO GASOLINA  
NÚMERO DE INSTALACION: 824-15478  
EN PLANO: 4

DEPÓSITO GAS-OIL  
NÚMERO DE INSTALACION: 824-15899  
EN PLANO: 5



DEPÓSITO ANTICONGELANTE  
NÚMERO DE INSTALACION: 824-15479  
EN PLANO: 6



Indice :	Fecha	Redactor:	Validador	Validador
----------	-------	-----------	-----------	-----------

CPMA

UTC

PSA PEUGEOT CITROËN

# GAMA CONTROL REGLAMENTARIO

Ubicación técnica:	VER ANEXO	Cuerpo metier	REGLAMENTACION
Equipo/familia :	VER ANEXO	Habilitaciones:	
Designación Equipo:	CONTENCION PRODUCTOS QUIMICOS		
Constructor:	VARIOS		

EN PARADA

N° Grupo de gamas: A-32166

N° Contador de gama : 1

Remplaza N° Contador :

Ciclo : 1

Unidad de ciclo: AÑO

Núm.Intervinientes: 1

Unidad tiempos : HORAS

Tiempos trabajo : 0,5

5/8



DEPÓSITO ALCOHOL ISOPROPILICON  
 ÚMERO DE INSTALACION: 824-16691  
 EN PLANO: 7

DEPÓSITO GAS 1234 YF  
 NÚMERO DE INSTALACION: 1219625  
 EN PLANO: 8



ALMACÉN PINTURAS Y DISOLVENTES  
 NÚMERO DE INSTALACION: 1119013  
 EN PLANO: 9

Indice :	Fecha	Redactor:	Validador	Validador
----------	-------	-----------	-----------	-----------

CPMA

UTC

PSA PEUGEOT CITROËN

# GAMA CONTROL REGLAMENTARIO

Ubicación técnica:	VER ANEXO	Cuerpo metier	REGLAMENTACION
Equipo/familia :	VER ANEXO	Habilitaciones:	
Designación Equipo:	CONTENCION PRODUCTOS QUIMICOS		
Constructor:	VARIOS		

EN PARADA

N° Grupo de gamas: A-32166

N° Contador de gama : 1

Remplaza N° Contador :

Ciclo : 1

Unidad de ciclo: AÑO

Núm.Intervinientes: 1

Unidad tiempos : HORAS

Tiempos trabajo : 0,5

6/8



ESTACIÓN TRATAMIENTO EFLUENTES  
NÚMERO DE INSTALACION: 826-7853  
EN PLANO: 10

ALMACÉN MASILLAS  
NÚMERO DE INSTALACION: 1166433  
EN PLANO: 11



ALMACÉN MHF  
NÚMERO DE INSTALACION: 1166431  
EN PLANO: 12

Indice :	Fecha	Redactor:	Validador	Validador
----------	-------	-----------	-----------	-----------



CPMA

UTC

PSA PEUGEOT CITROËN

# GAMA CONTROL REGLAMENTARIO

Ubicación técnica:	VER ANEXO	Cuerpo metier	REGLAMENTACION
Equipo/familia :	VER ANEXO	Habilitaciones:	
Designación Equipo:	CONTENCION PRODUCTOS QUIMICOS		
Constructor:	VARIOS		

EN PARADA

N° Grupo de gamas: A-32166

N° Contador de gama : 1

Remplaza N° Contador :

Ciclo : 1

Unidad de ciclo: AÑO

Núm.Intervinientes: 1

Unidad tiempos : HORAS

Tiempos trabajo : 0,5

7/8



DEPÓSITO GAS-OIL CARPA VO/VN  
NÚMERO DE INSTALACION: 1314763  
EN PLANO: 13


DEPÓSITO GASOLINA CARPA VO/VN  
NÚMERO DE INSTALACION:1314764  
EN PLANO: 14



# GAMA CONTROL REGLAMENTARIO

Ubicación técnica:		VER ANEXO		Cuerpo metier		REGLAMENTACION	
Equipo/familia :		VER ANEXO		Habilitaciones:			
Designación Equipo:		CONTENCION PRODUCTOS QUIMICOS		EN PARADA			
Constructor:		VARIOS					
N° Grupo de gamas:		A-32166		Núm.Intervinientes:		1	
N° Contador de gama :		1		Unidad tiempos :		HORAS	
Remplaza N° Contador :				Tiempos trabajo :		0,5	
		Ciclo :		1			
		Unidad de ciclo:		AÑO			
						8/8	

## UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN EL CENTRO

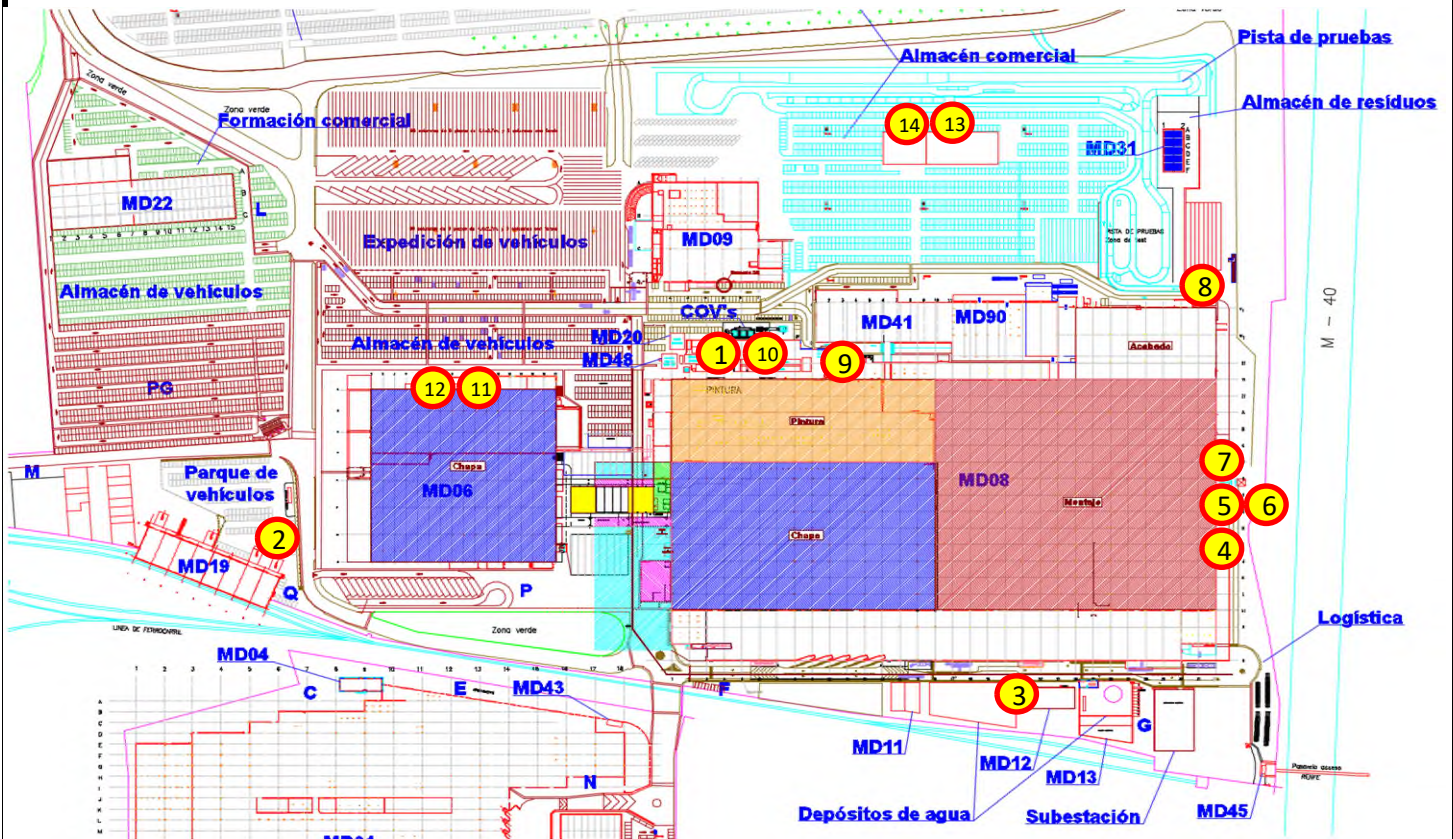

Indice :		Fecha		Redactor:		Validador		Validador	
----------	--	-------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--



























LISTADO DE INSTALACIONES INCLUIDAS EN ESTA REVISION			
Numero BIEN	Designación	Puesto Técnico	FOTO
1119013	ALMACÉN PINTURAS Y DISOLVENTES		
1166433	ALMACÉN MASILLAS		
1166431	ALMACÉN MHF		
824-15478	DEPOSITO GASOLINA		
824-15899	DEPOSITO GAS-OIL		
824-15479	DESPOSITO ANTICONGELANTE		



824-16691	DEPOSITO ALCOHOL ISOPROPÍLICO		
1063516	DEPOSITO GAS-OIL PARQUE VEHÍCULOS		
1219625	DEPOSITO GAS 1234 YF		
1219626	DEPOSITO UREA		
826-E1306005	ALMACÉN RESIDUOS PELIGROSOS		
826-7853	INSTALACIÓN TRATAMIENTOS EFLUENTES		



[illegible]