


ZONA AFECTADA

7 m. tubería FID DN200 mm.

Este documento es copia del original firmado.
Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

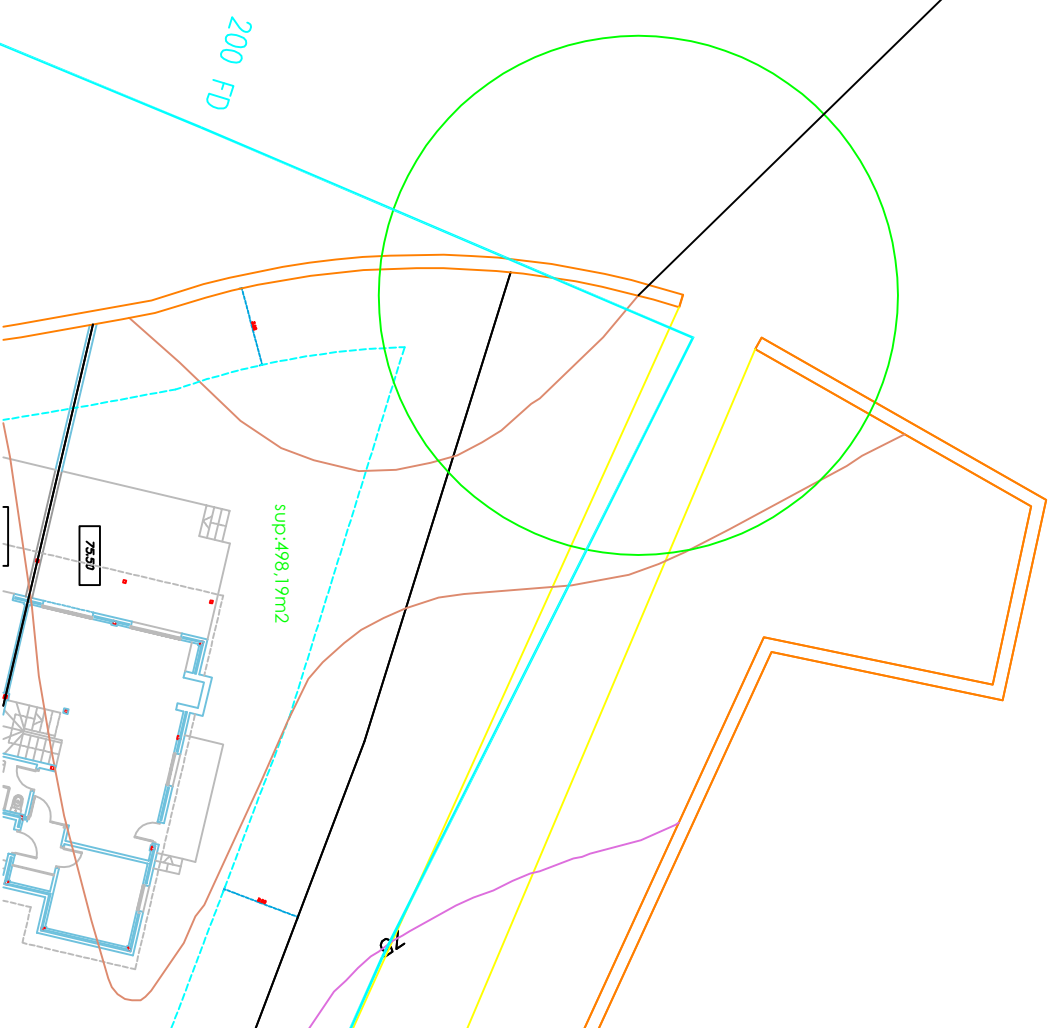

RETIRANQUEO RED DE ABASTECIMIENTO - P1, SECTOR IC CERCEDA (Madrid)

TRAZANSA
TRABAJOS Y CONSULTORÍA, S.L.

Plano de planta - Situación actual


Fecha: Diciembre 2023

Nº de plano: 1 de 3

TRAZANSA

DETALLE

- 21 m. tubería FD DN200 mm.
- 1 manguito FD DN200 mm.
- 1 codo EE 90° FD DN200 mm.
- 1 codo BB 11° FD DN200 mm.
- 2 terminales BE FD DN 200 mm.

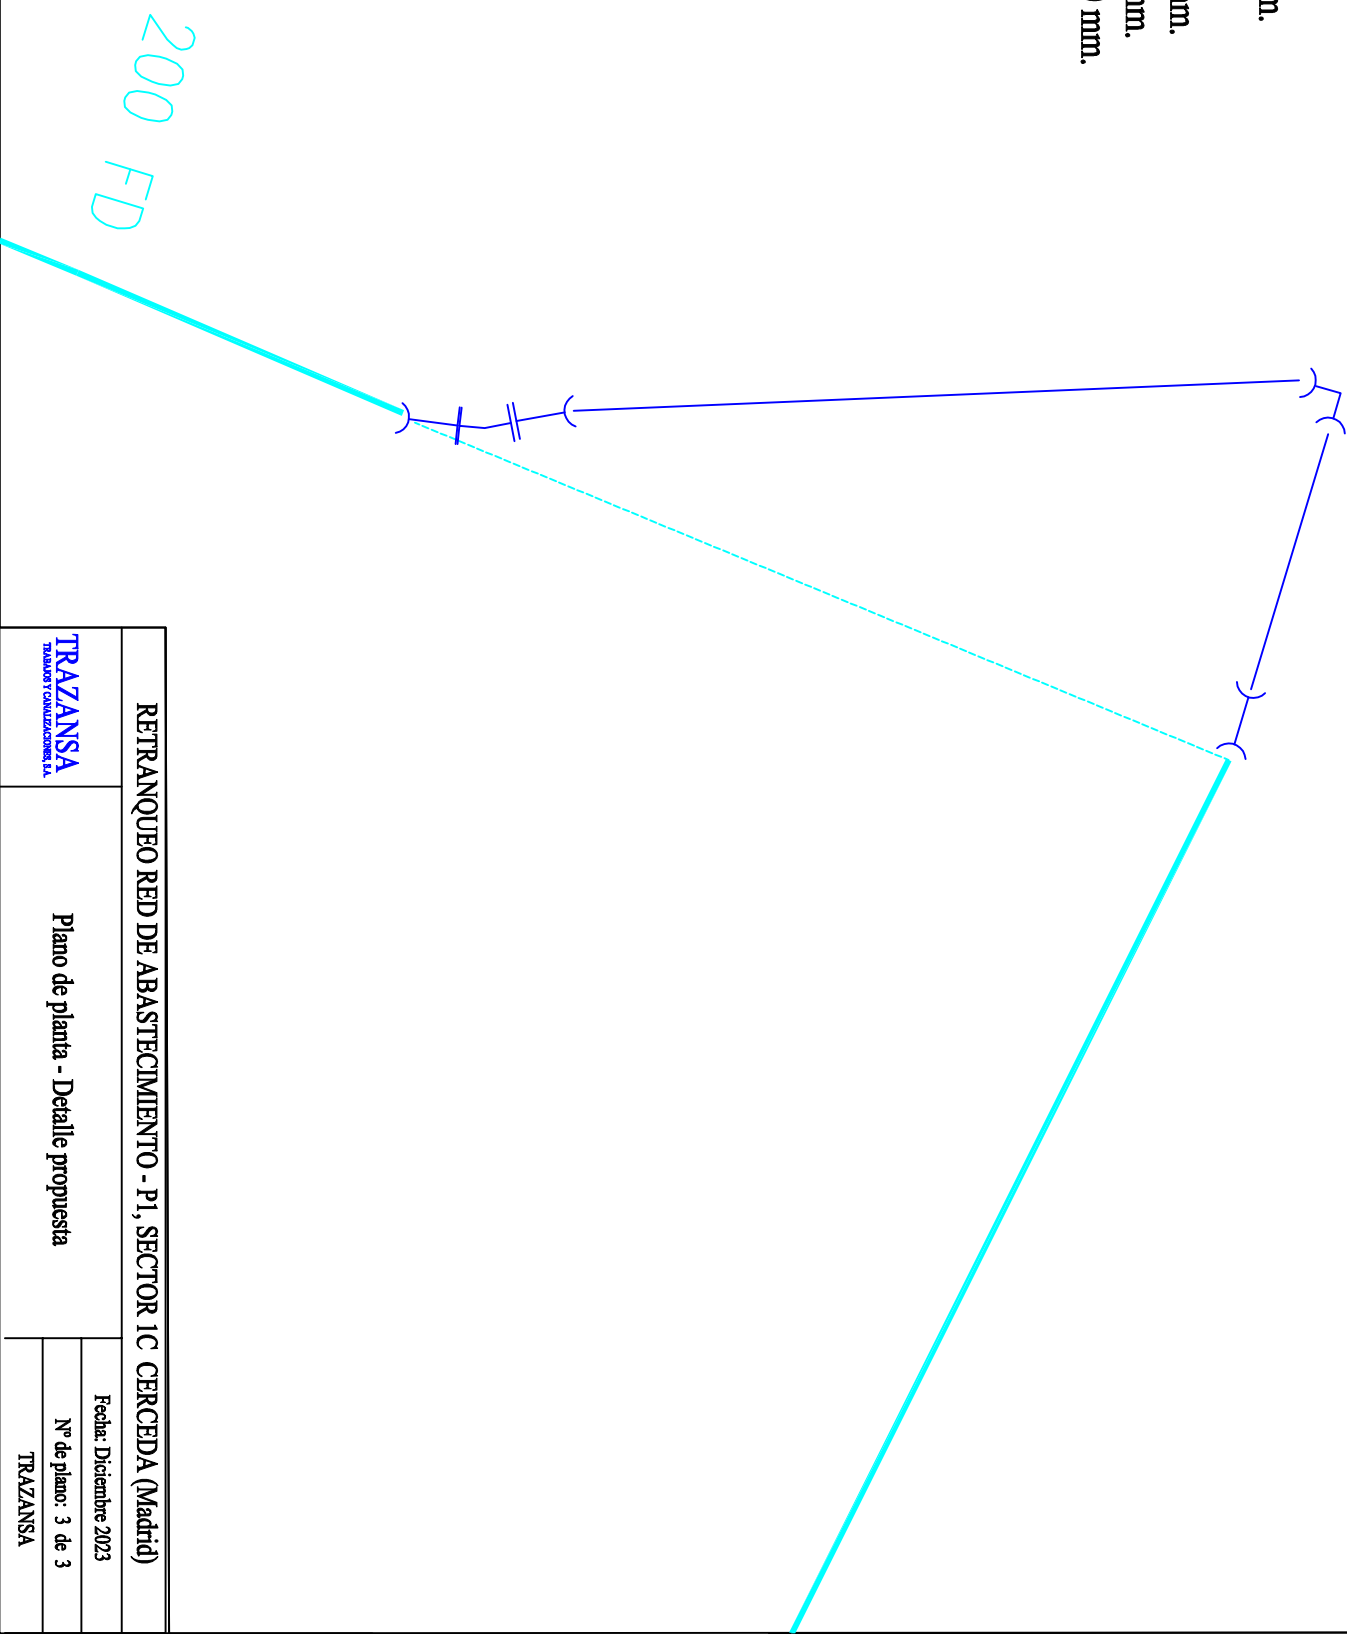

RETIRANQUEO RED DE ABASTECIMIENTO - P1, SECTOR IC CERCEDA (Madrid)

TRAZANSA
TRABAJOS Y CONSULTORÍA S.L.

Plano de planta - Detalle propuesta

Fecha: Diciembre 2023

Nº de plano: 3 de 3

TRAZANSA